

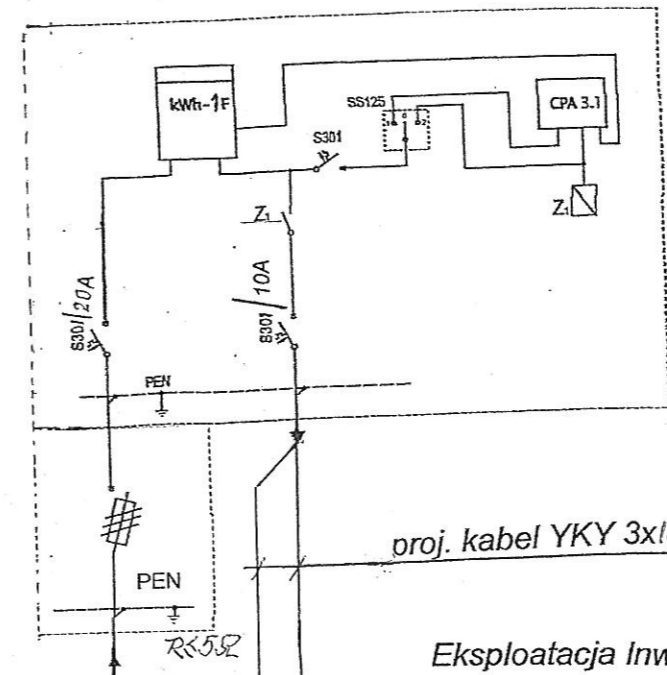
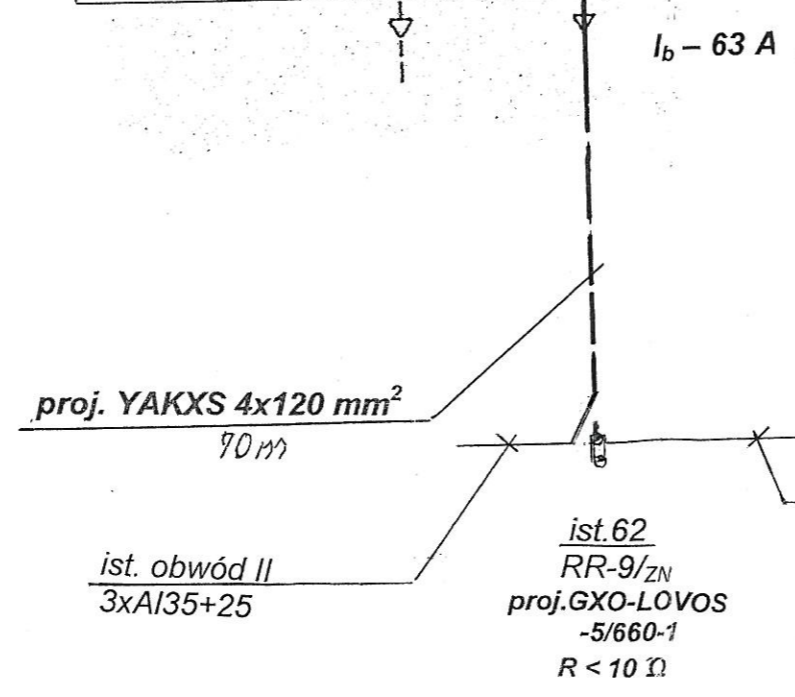


- Opis techniczny:
- 1-Obudowa OSZ 40x40 ..... 1szt
  - 2-Obudowa OSZ 26x40 ..... 1szt
  - 3-Fundament F-40 ..... 1szt
  - 4-Fundament F-26 ..... 1szt
  - 5-Rozłącznik bezpiecznikowy RBK 00 ..... 1szt
  - 6-Profil montażowy PM 40 ..... 2szt
  - 7-Szyna PEN ..... kpl

Stacja Trafo Popardowa 03  
8489 typ STSa30/125

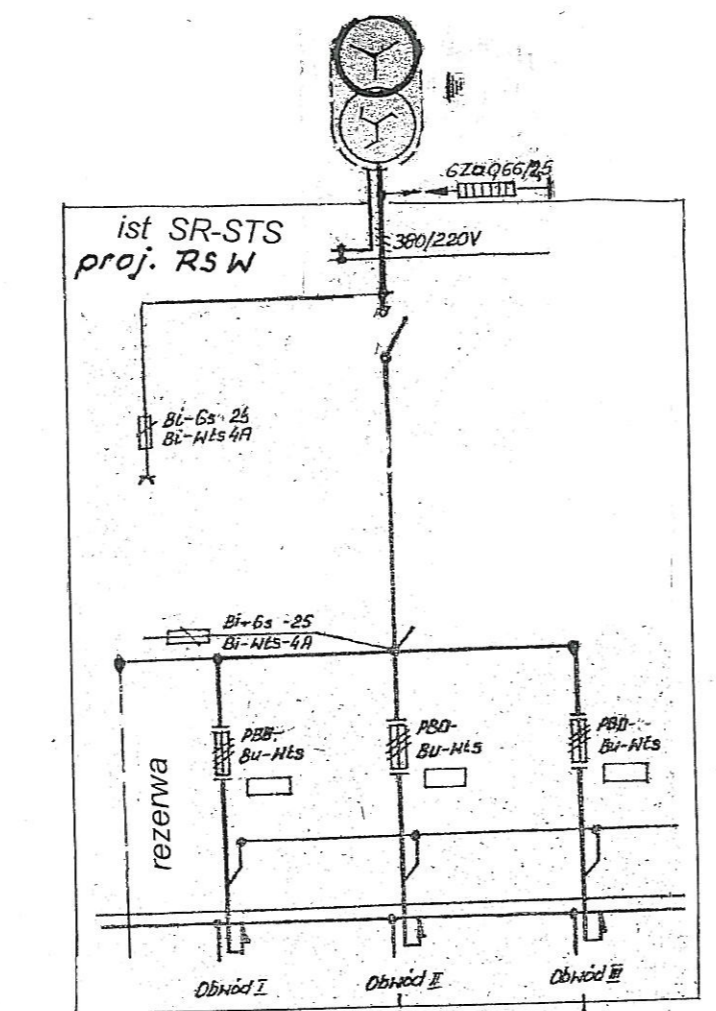

- Opis techniczny:
- 1-Obudowa OSZ 40x50 ..... 1sz
  - 2-Wyłącznik nadprądowy S-301 ..... 1sz
  - 3-Wyłącznik nadprądowy S-30 ..... 2sz
  - 4-Przełącznik SS-125 ..... 1sz
  - 5-Stycznik wykonawczy ES 463 ..... 1sz
  - 6-Zegar astronomiczny CPA ..... 1sz
  - 7-Tablica licznikowa 3f ..... 1sz
  - 8-Profil montażowy PM 50 ..... 2sz
  - 9-Maskownica kanału MKM 13x50 ..... 1sz
  - 10-Bok kanału montażowego BKMZ 47 ... 2sz
  - 11-Szyna PEN ..... kpl

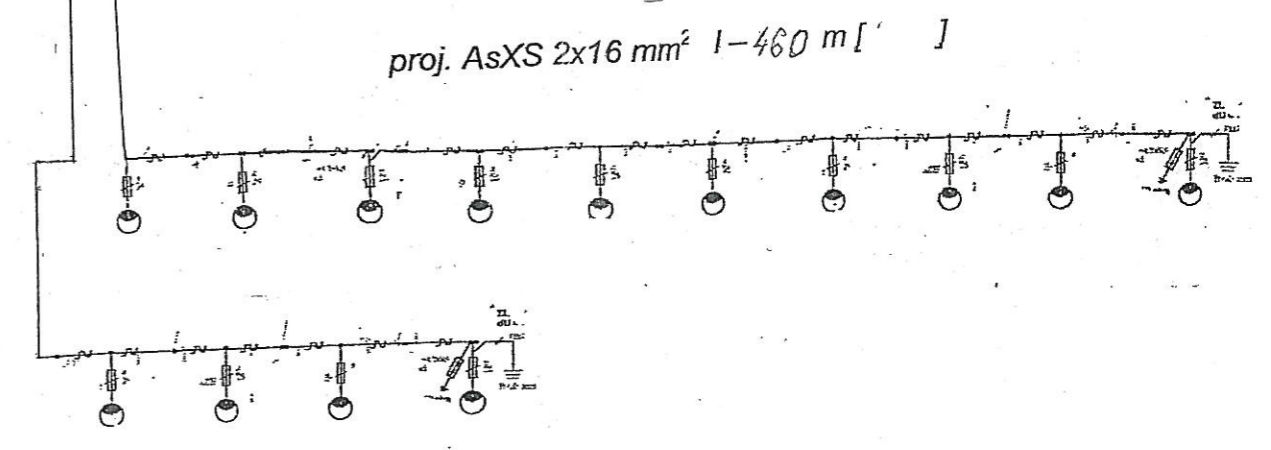

System ochronny TN-C

Zgodnie z N SEP-E-001  
pkt 8.2 ochrona zostanie spełniona  
 $\Delta U - 1,25\%$  wg schematu,  $k - 0,337$

RYSZARD OGÓRZEWSKI  
Tech. 10.07/84  
10.07/90  
proj. przewód AsXS 2x16 mm²  
**PROREAL Sp. z o.o.**

33-300 Nowy Sacz ul. Hallera 34 Tel. (0-18) 502144021 kom. NIP 734-000-91-56

SPR.	OBIEKT:	Remont drogi gminnej w zakresie oświetlenia ulicznego Popardowa		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	ADRES:	STADIUM		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PROJEKT BUDOWLANY			
N. REJ.:	Schemat			
DATA:	POW. DCM.	SKALA	NR RYS.: 2	
10.2012 r.				