

Wyciąg z projektu

posiadającego prawomocną decyzję
pozwolenia na budowę nr: **1233/2006** znak: **GB.II.7351.14/61/06**
zmienioną decyzją nr: **334/2013** znak: **GB.II.6740.86.2013**
(Opinia ZKUPSUT w Nowym Sączu nr 2137/2005)

wraz z naniesioną **ZMIANĄ NIEISTOTNĄ**
(zaznaczoną kolorem czerwonym)

obręb Nawojowa
działka ewidencyjna
nr 593


Sporządził:

mgr inż. Marcin Golonka


*Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09*

Opracował:

mgr inż. Aleksander Haraf

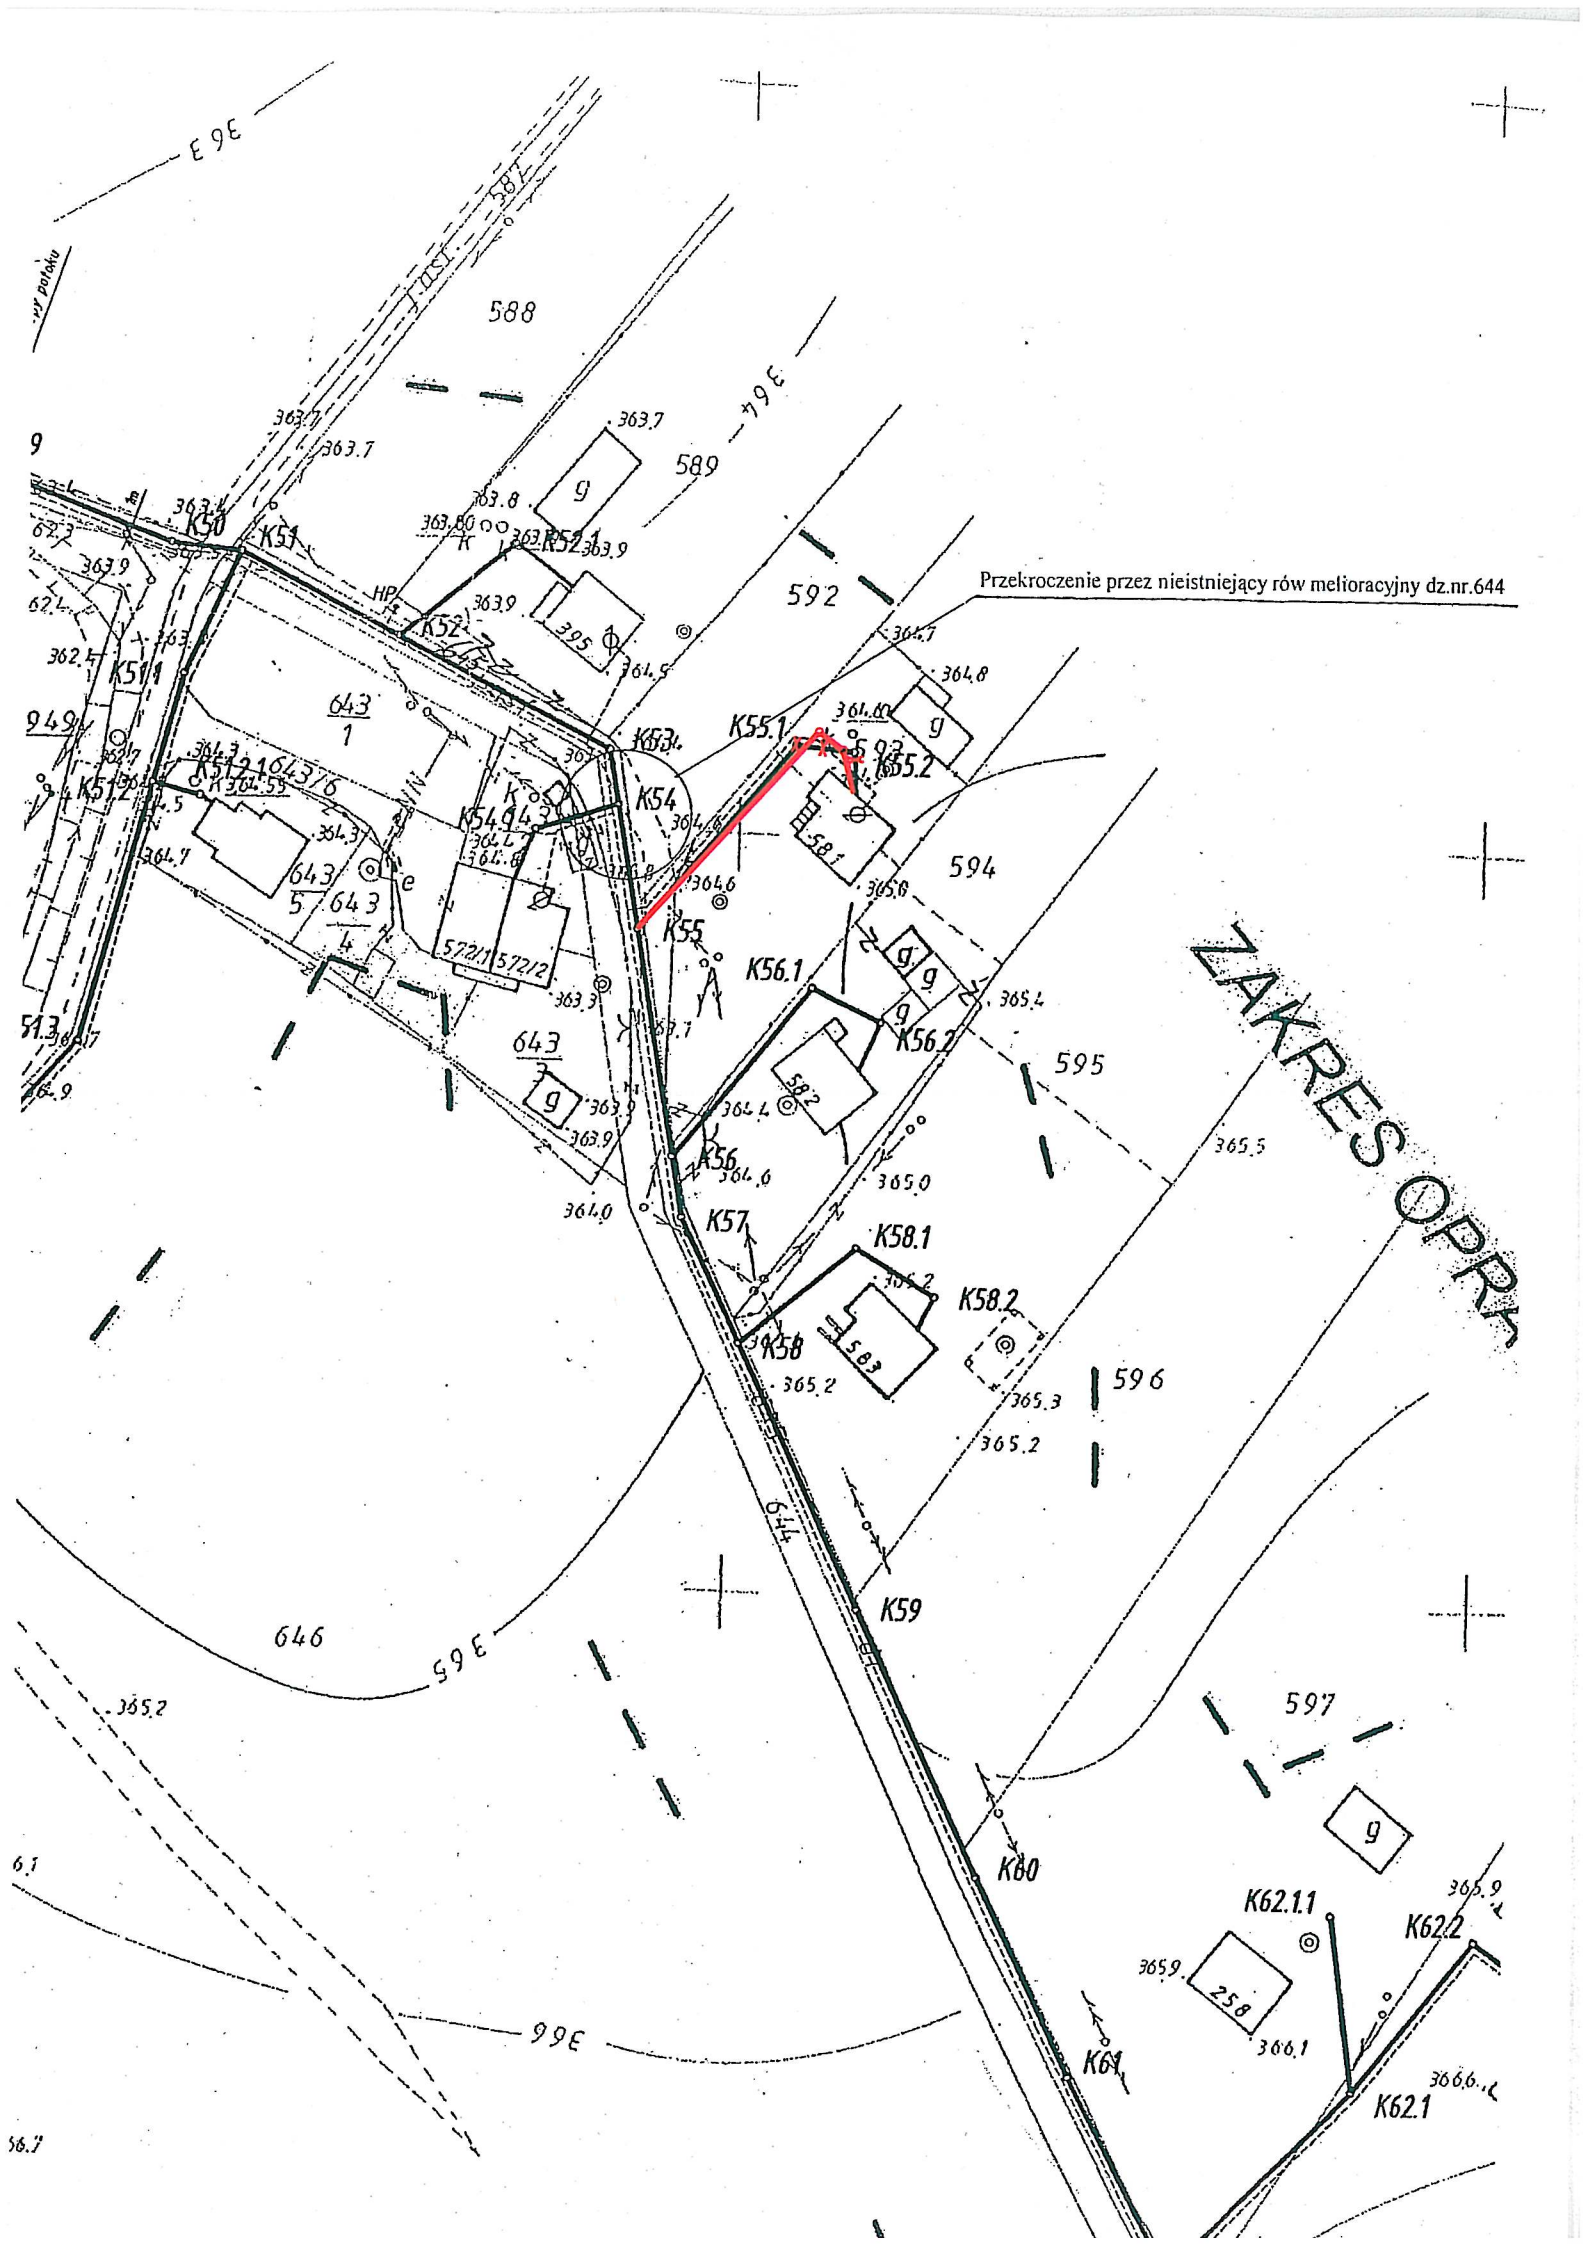

dz.593



POZIOM PORÓWNAWCZY		350.00m n.p.m.	STUDNIA BET. Ø1.0m Proj. włączenie do kanału Ø250K, Rz.d.=361.48 Istn. wod. Ø32 Istn. ogrodzenie	STUDNIA BET. Ø1.0m	STUDNIA PVC Ø0.425m	BUDYNEK
RZĘDNA TERENU ISTN.		364.55		364.80	364.84	364.90
RZĘDNA DNA KANAŁU		361.48 362.58		363.11	363.25	363.44
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		3.07 1.97		1.69	1.59	1.46
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.5%		3.5%	9.5	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø150 Rura Kamionkowa L=35.5m		Ø160x4,7 PVC S		
ODLEGŁOŚCI		0.0		35.5	39.5	45.0
			35.5	4.0	5.5	