

Wyciąg z projektu

posiadającego prawomocną decyzję
pozwolenia na budowę nr: **1233/2006** znak: **GB.II.7351.14/61/06**
zmienioną decyzją nr: **334/2013** znak: **GB.II.6740.86.2013**
(Opinia ZKUPSUT w Nowym Sączu nr 2137/2005)

wraz z naniesioną **ZMIANĄ NIEISTOTNĄ**
(zaznaczoną kolorem czerwonym)

obręb Nawojowa
działka ewidencyjna
nr 594/1


Sporządził:

mgr inż. Marcin Golonka

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09

Opracował:

mgr inż. Aleksander Haraf

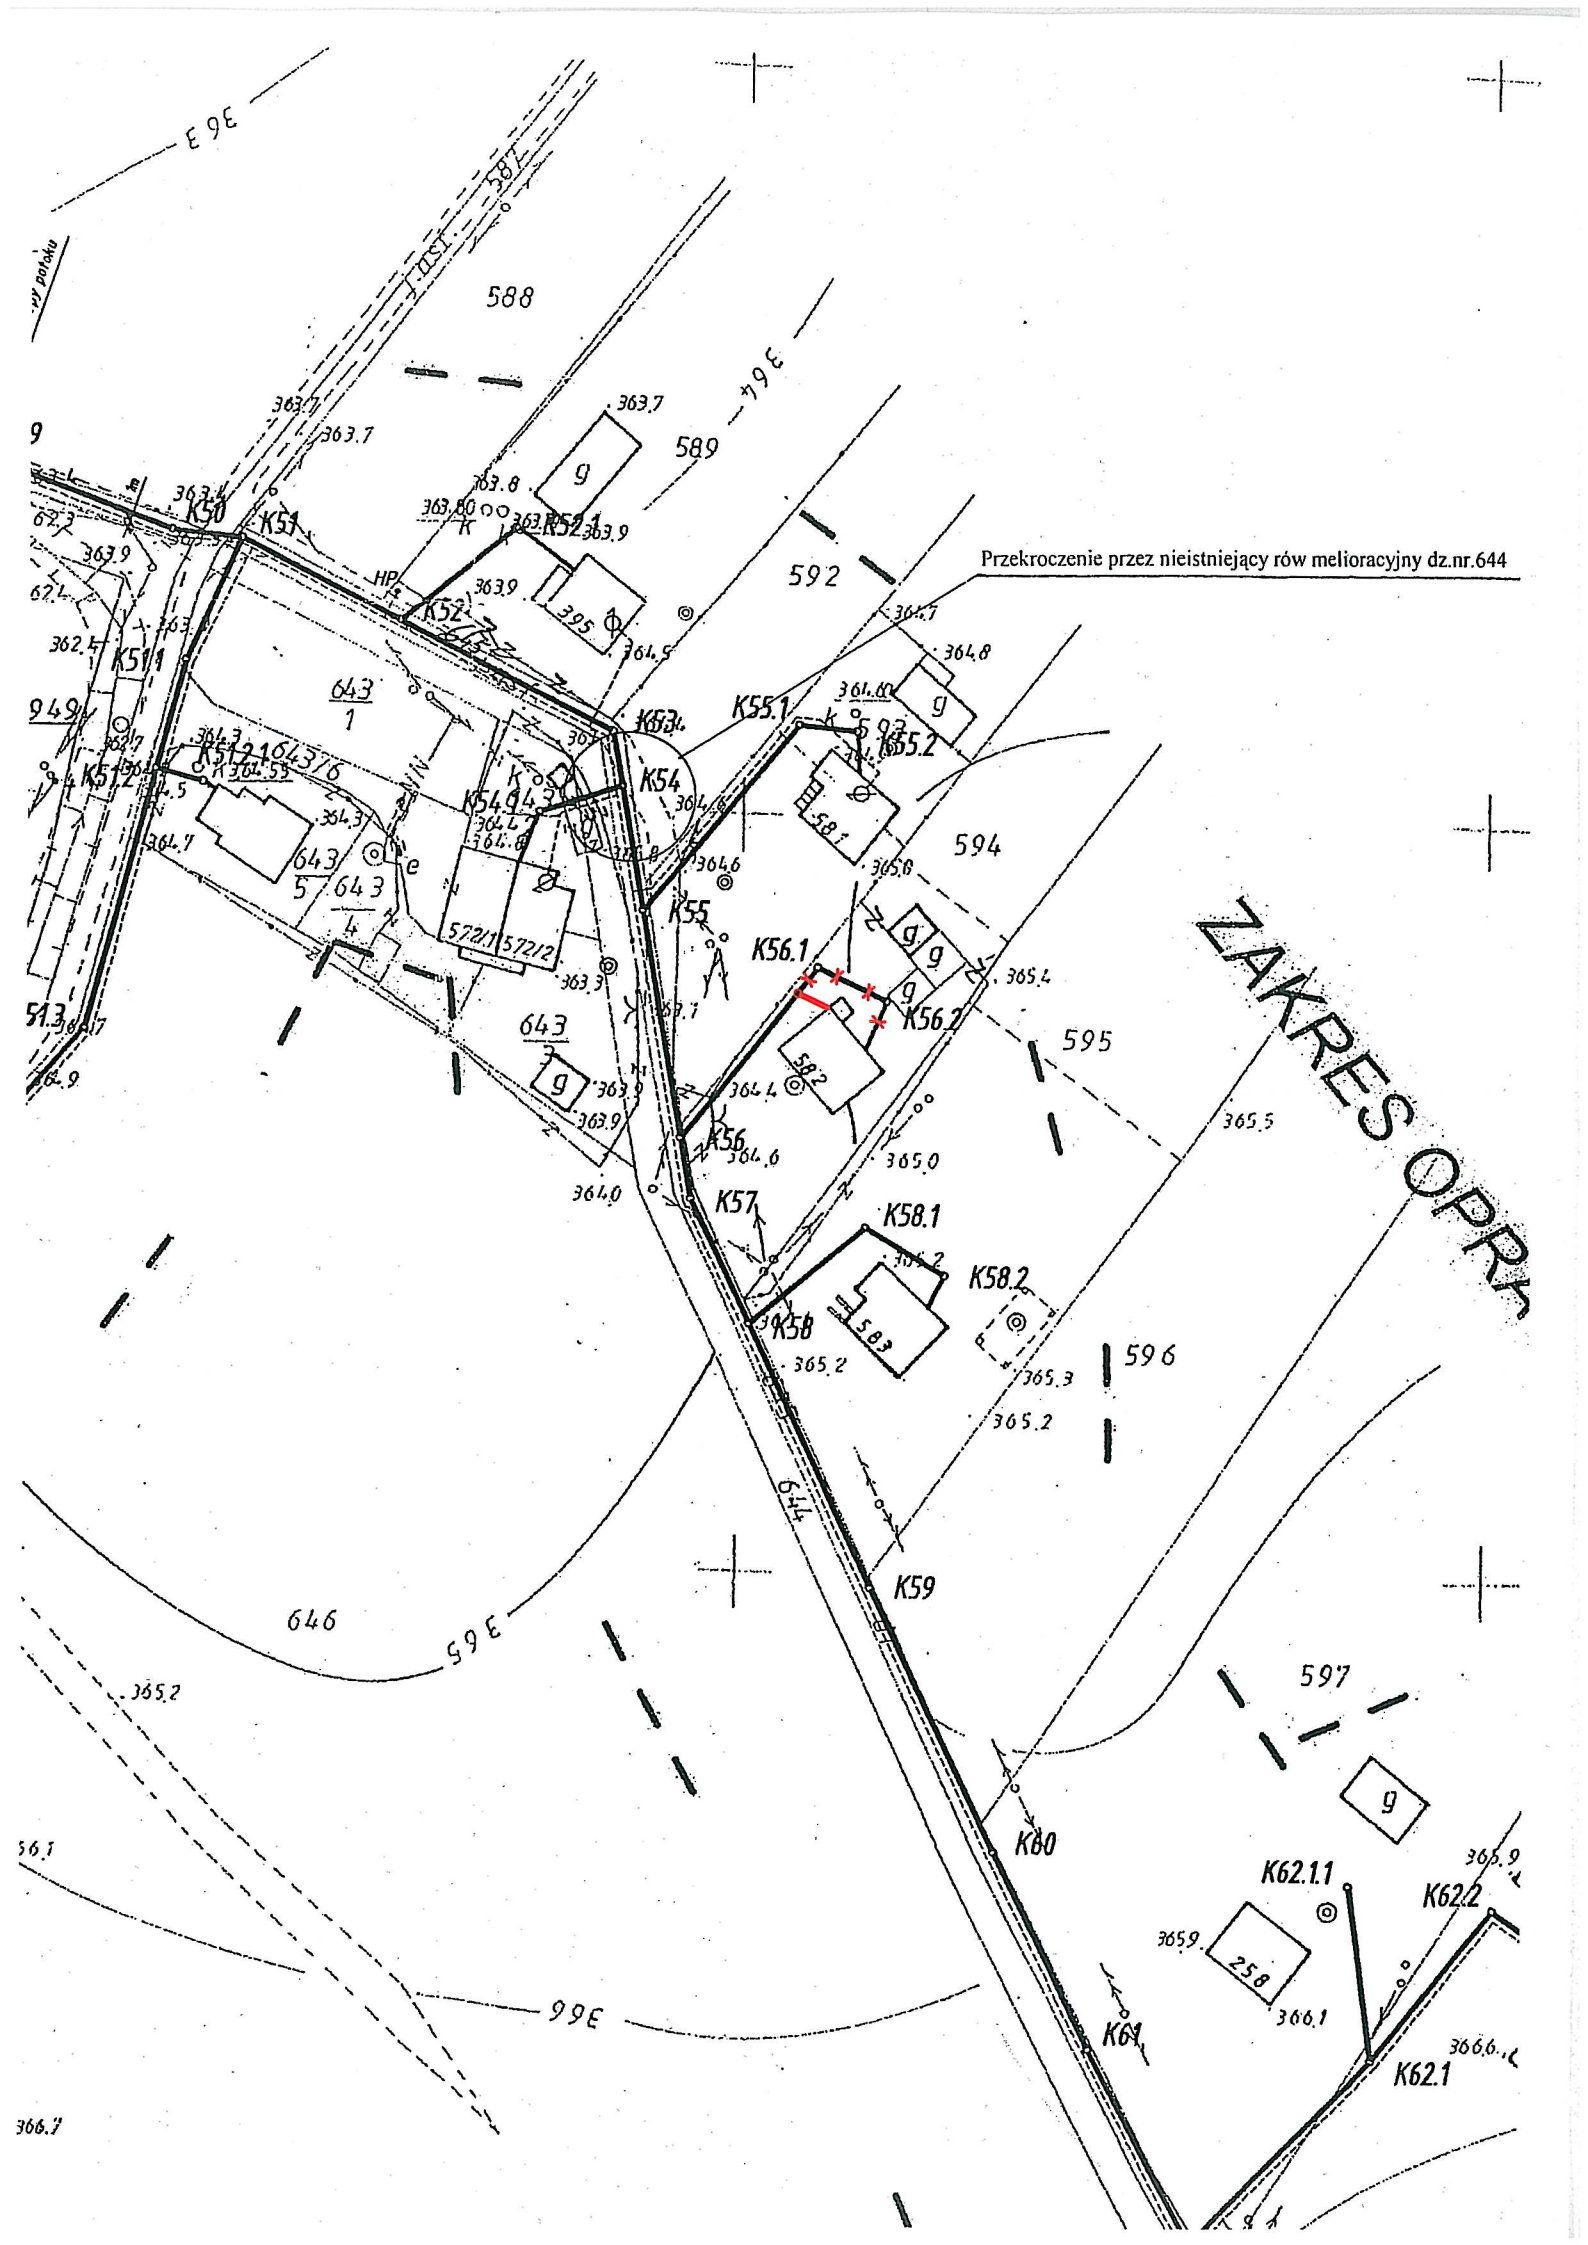

E 9E

588

589

592

Przekroczenie przez nieistniejący rów melioracyjny dz.nr.644

594

595

596

597

ZAKRES OPR.

646

99E

99E

9

949

513

56.1

366.7

pr. potoku

62.2

62.1

362.5

362.7

362.9

363.1

363.3

363.5

363.7

363.9

364.1

364.3

364.5

364.7

364.9

365.1

365.3

365.5

365.7

365.9

366.1

366.3

366.5

366.7

366.9

367.1

367.3

367.5

367.7

367.9

368.1

368.3

368.5

368.7

368.9

369.1

369.3

369.5

369.7

369.9

370.1

370.3

370.5

370.7

370.9

371.1

371.3

371.5

371.7

371.9

372.1

372.3

372.5

372.7

372.9

373.1

373.3

373.5

373.7

373.9

374.1

374.3

374.5

374.7

374.9

375.1

375.3

375.5

375.7

375.9

376.1

376.3

376.5

376.7

376.9

377.1

377.3

377.5

377.7

377.9

378.1

378.3

378.5

378.7

378.9

379.1

379.3

379.5

379.7

379.9

380.1

380.3

380.5

380.7

380.9

381.1

381.3

381.5

381.7

381.9

382.1

382.3

382.5

382.7

382.9

383.1

383.3

383.5

383.7

383.9

384.1

384.3

384.5

384.7

384.9

385.1

385.3

385.5

385.7

385.9

386.1

386.3

386.5

386.7

386.9

387.1

387.3

387.5

387.7

387.9

388.1

388.3

388.5

388.7

388.9

389.1

389.3

389.5

389.7

389.9

390.1

390.3

390.5

390.7

390.9

391.1

391.3

391.5

391.7

391.9

392.1

392.3

392.5

392.7

392.9

393.1

393.3

393.5

393.7

393.9

394.1

394.3

394.5

394.7

394.9

395.1

395.3

395.5

395.7

395.9

396.1

396.3

396.5

396.7

396.9

397.1

397.3

397.5

397.7

397.9

398.1

398.3

398.5

398.7

398.9

399.1

399.3

399.5

399.7

399.9

400.1

400.3

400.5

400.7

400.9

401.1

401.3

401.5

401.7

401.9

402.1

402.3

402.5

402.7

402.9

403.1

403.3

403.5

403.7

403.9

404.1

404.3

404.5

404.7

404.9

405.1

405.3

405.5

405.7

405.9

406.1

406.3

406.5

406.7

406.9

407.1

407.3

407.5

407.7

407.9

408.1

408.3

408.5

408.7

408.9

409.1

409.3

409.5

409.7

409.9

410.1


410.3

410.5

410.7

410.9

dz.594/1
(przed podziałem: dz.594)

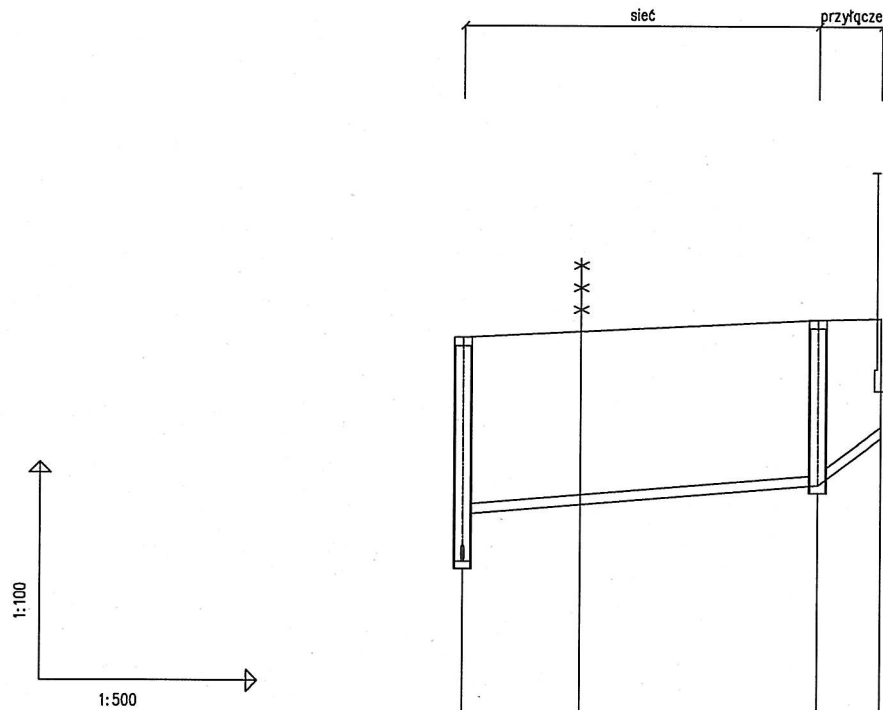

POZIOM PORÓWNAWCZY

	355.00m n.p.m.	STUDNIA BET. Ø1.0m Proj. włączenie do kanału Ø250k, Rz.d.=361.65	Istn. ogradzenie	STUDNIA BET. Ø1.0m	BUDYNEK
RZĘDNA TERENU ISTN.	364.73			364.98	365.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	361.65 362.30			362.71	363.36
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.08 2.43			2.27	1.64
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.7%			15 4.5	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø150 Rura Kamionkowa		Ø160x4.7 PVC S	
ODLEGŁOŚCI	0.0			24.5	29.0 4.5
Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)					