

Wyciąg z projektu

posiadającego prawomocną decyzję
pozwolenia na budowę nr: **1233/2006** znak: **GB.II.7351.14/61/06**
zmienioną decyzją nr: **334/2013** znak: **GB.II.6740.86.2013**
(Opinia ZKUPSUT w Nowym Sączu nr 2137/2005)

wraz z naniesioną **ZMIANĄ NIEISTOTNĄ**
(zaznaczoną kolorem czerwonym)

obręb Nawojowa
działka ewidencyjna
nr 624/9


Sporządził:

mgr inż. Marcin Golonka


Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09

Opracował:

mgr inż. Aleksander Haraf

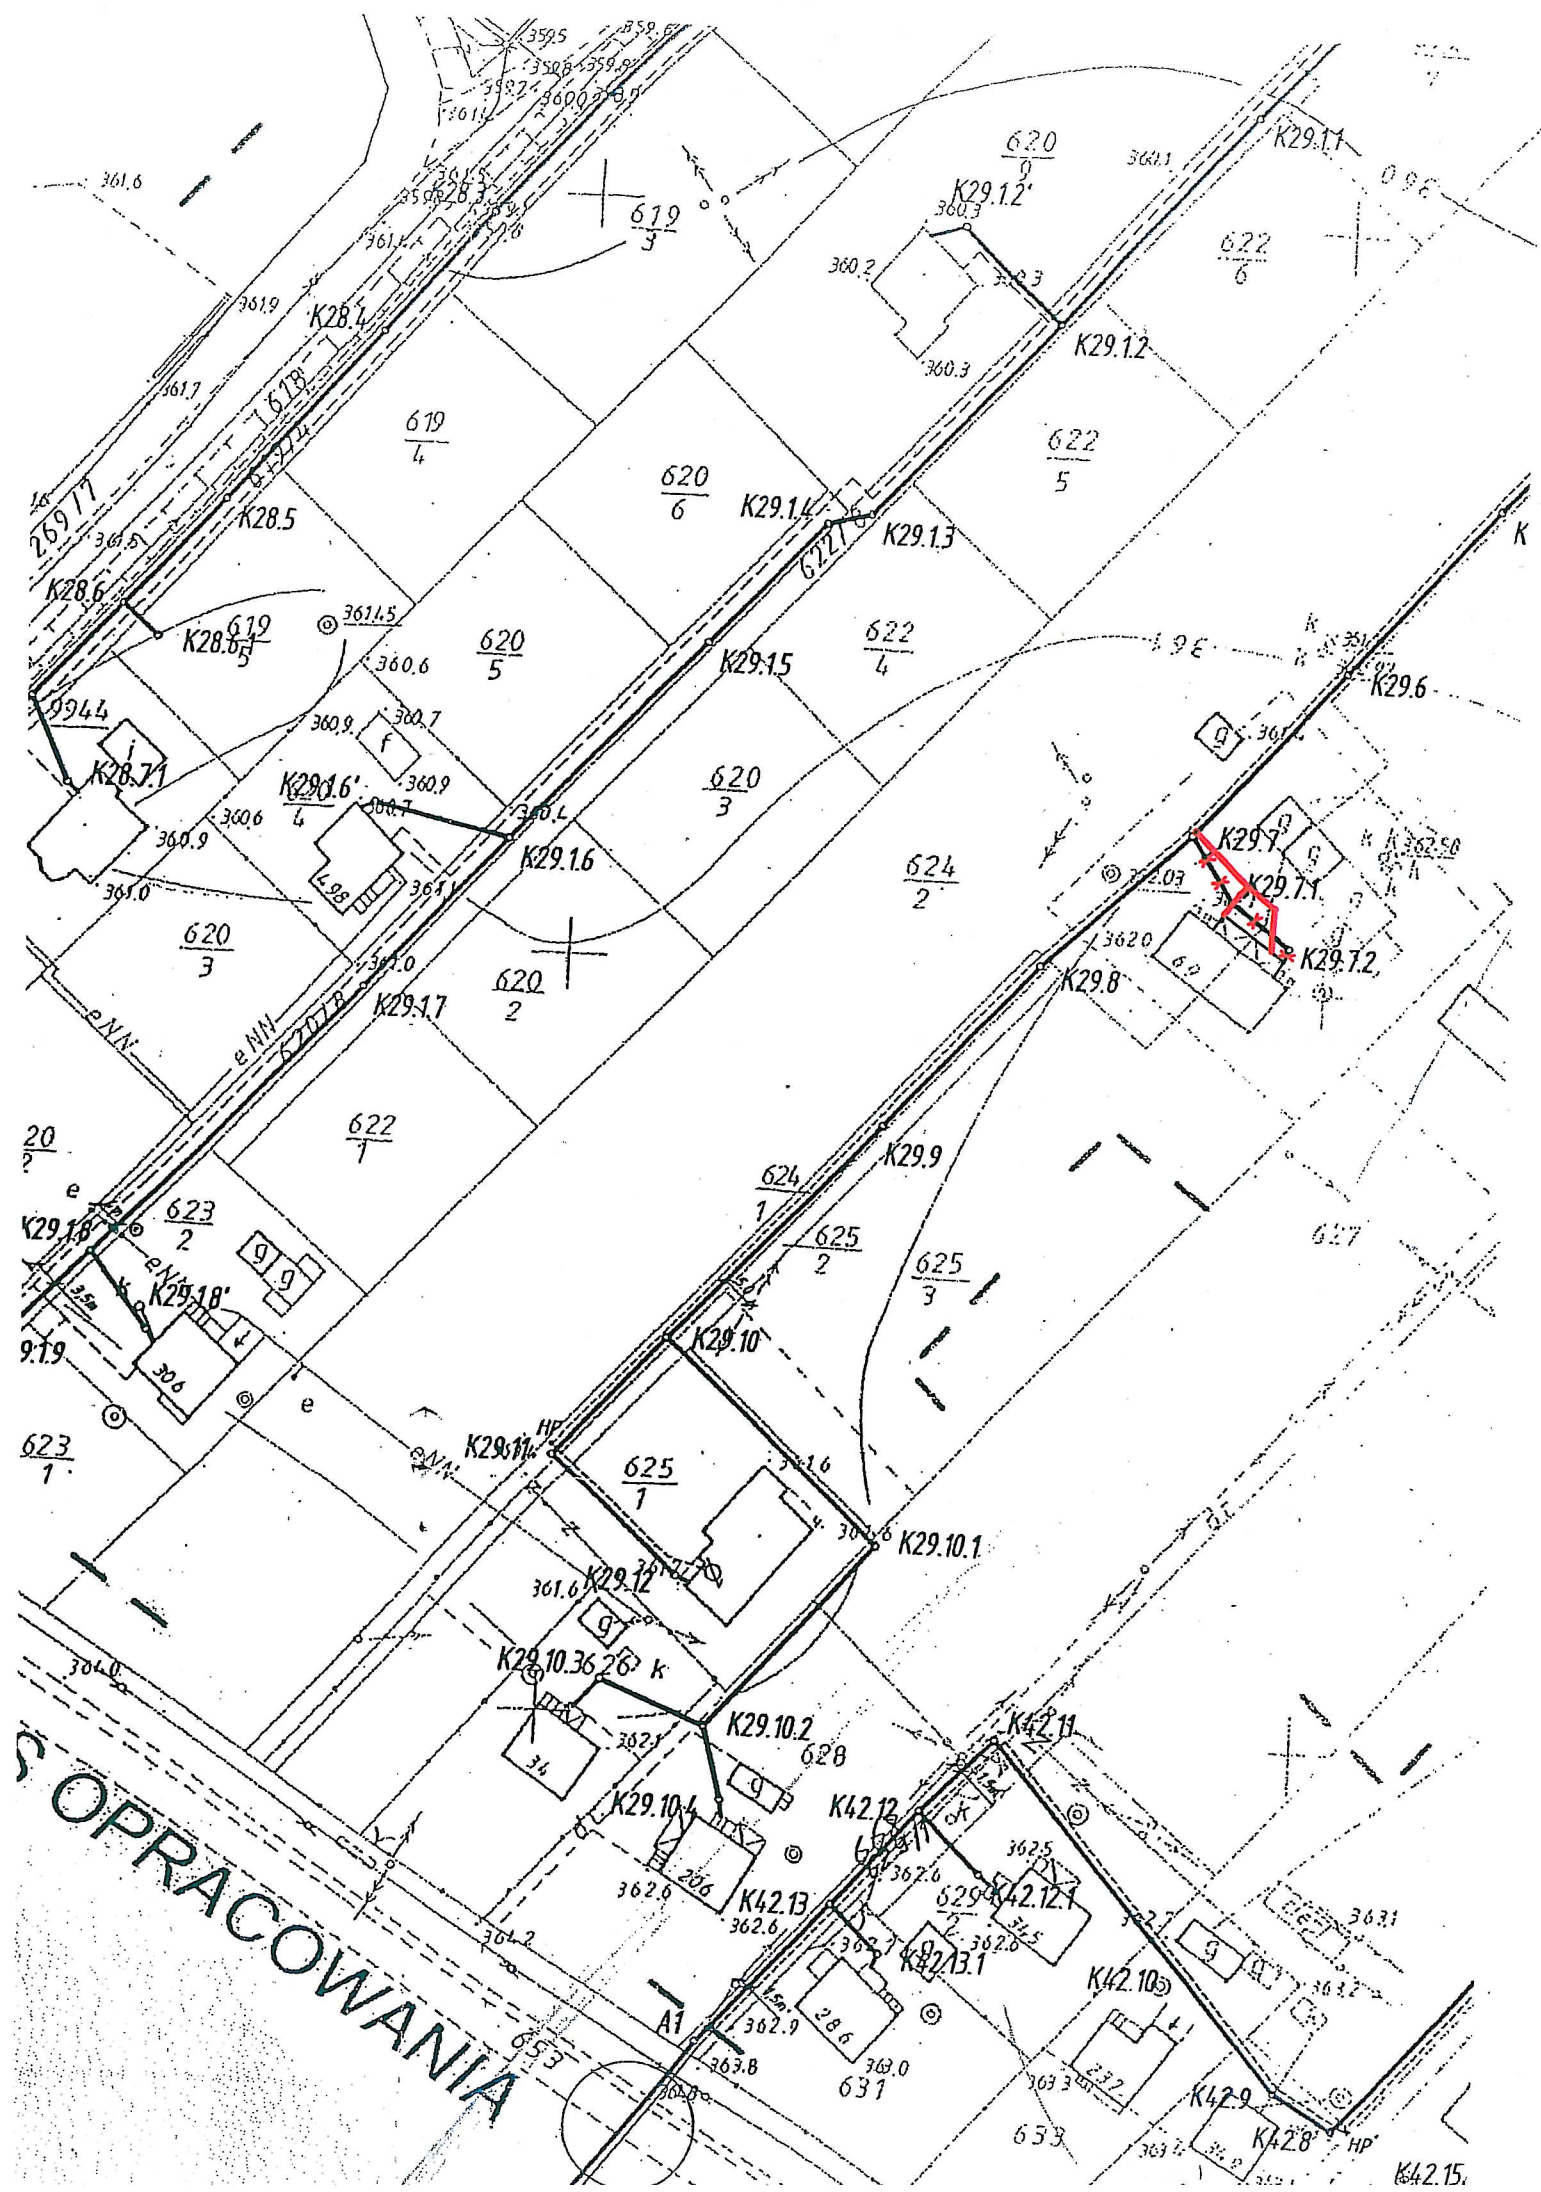

dz.625/3 (przed podziałami: dz.624/2, dz.624/8)

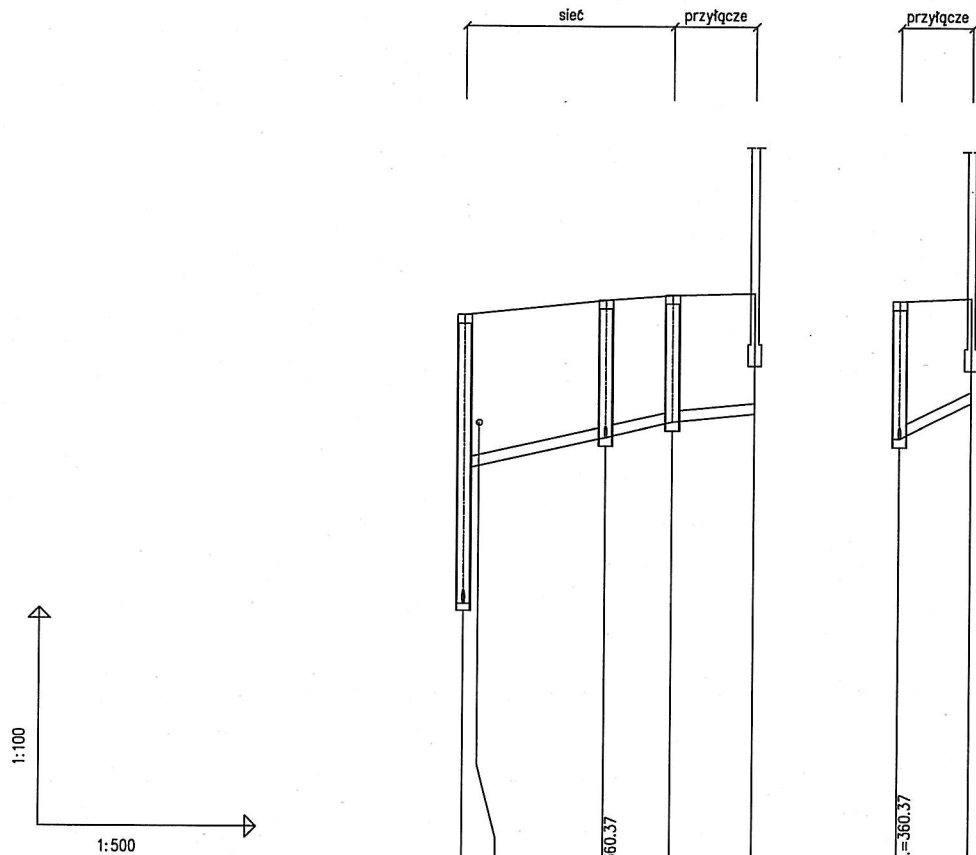

POZIOM PORÓWNAWCZY

	350.00m n.p.m.	STUDNIA BET. $\phi 1.0m$ Proj. włączenie do kanału $\phi 200K$, Rz.d.=358.08 Istn. wod. $\phi 80$	STUDNIA BET. $\phi 1.0m$ Proj. włączenie kanału dz.624/8 $\phi 160S$, Rz.d.=360.37	STUDNIA BET. $\phi 1.0m$	BUDYNEK
RZĘDNA TERENU ISTN.	362.04	362.25	362.32	362.35	
RZĘDNA DNA KANAŁU	358.08 359.93	360.37	360.58	360.69	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.96 2.11	1.88	1.74	1.66	
SPADKI, DŁUGOŚCI	4.5% 10.0	4.6 4.5	2% 5.5		
ŚREDNICA, MATERIAŁ		$\phi 160 \times 4,7$ PVC S			
ODLEGŁOŚCI	0.0	10.0	14.5	20.0	
		10.0	4.5	5.5	

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

	350.00m n.p.m.	STUDNIA BET. $\phi 1.0m$ Proj. włączenie do kanału dz.625/3 $\phi 160S$, Rz.d.=360.37	BUDYNEK
	362.25	362.30	
	360.37	360.86	
	1.88	1.44	
	10% 5.0m		
	$\phi 160 \times 4,7$ PVC S		
	0.0	5.0	
		5.0	