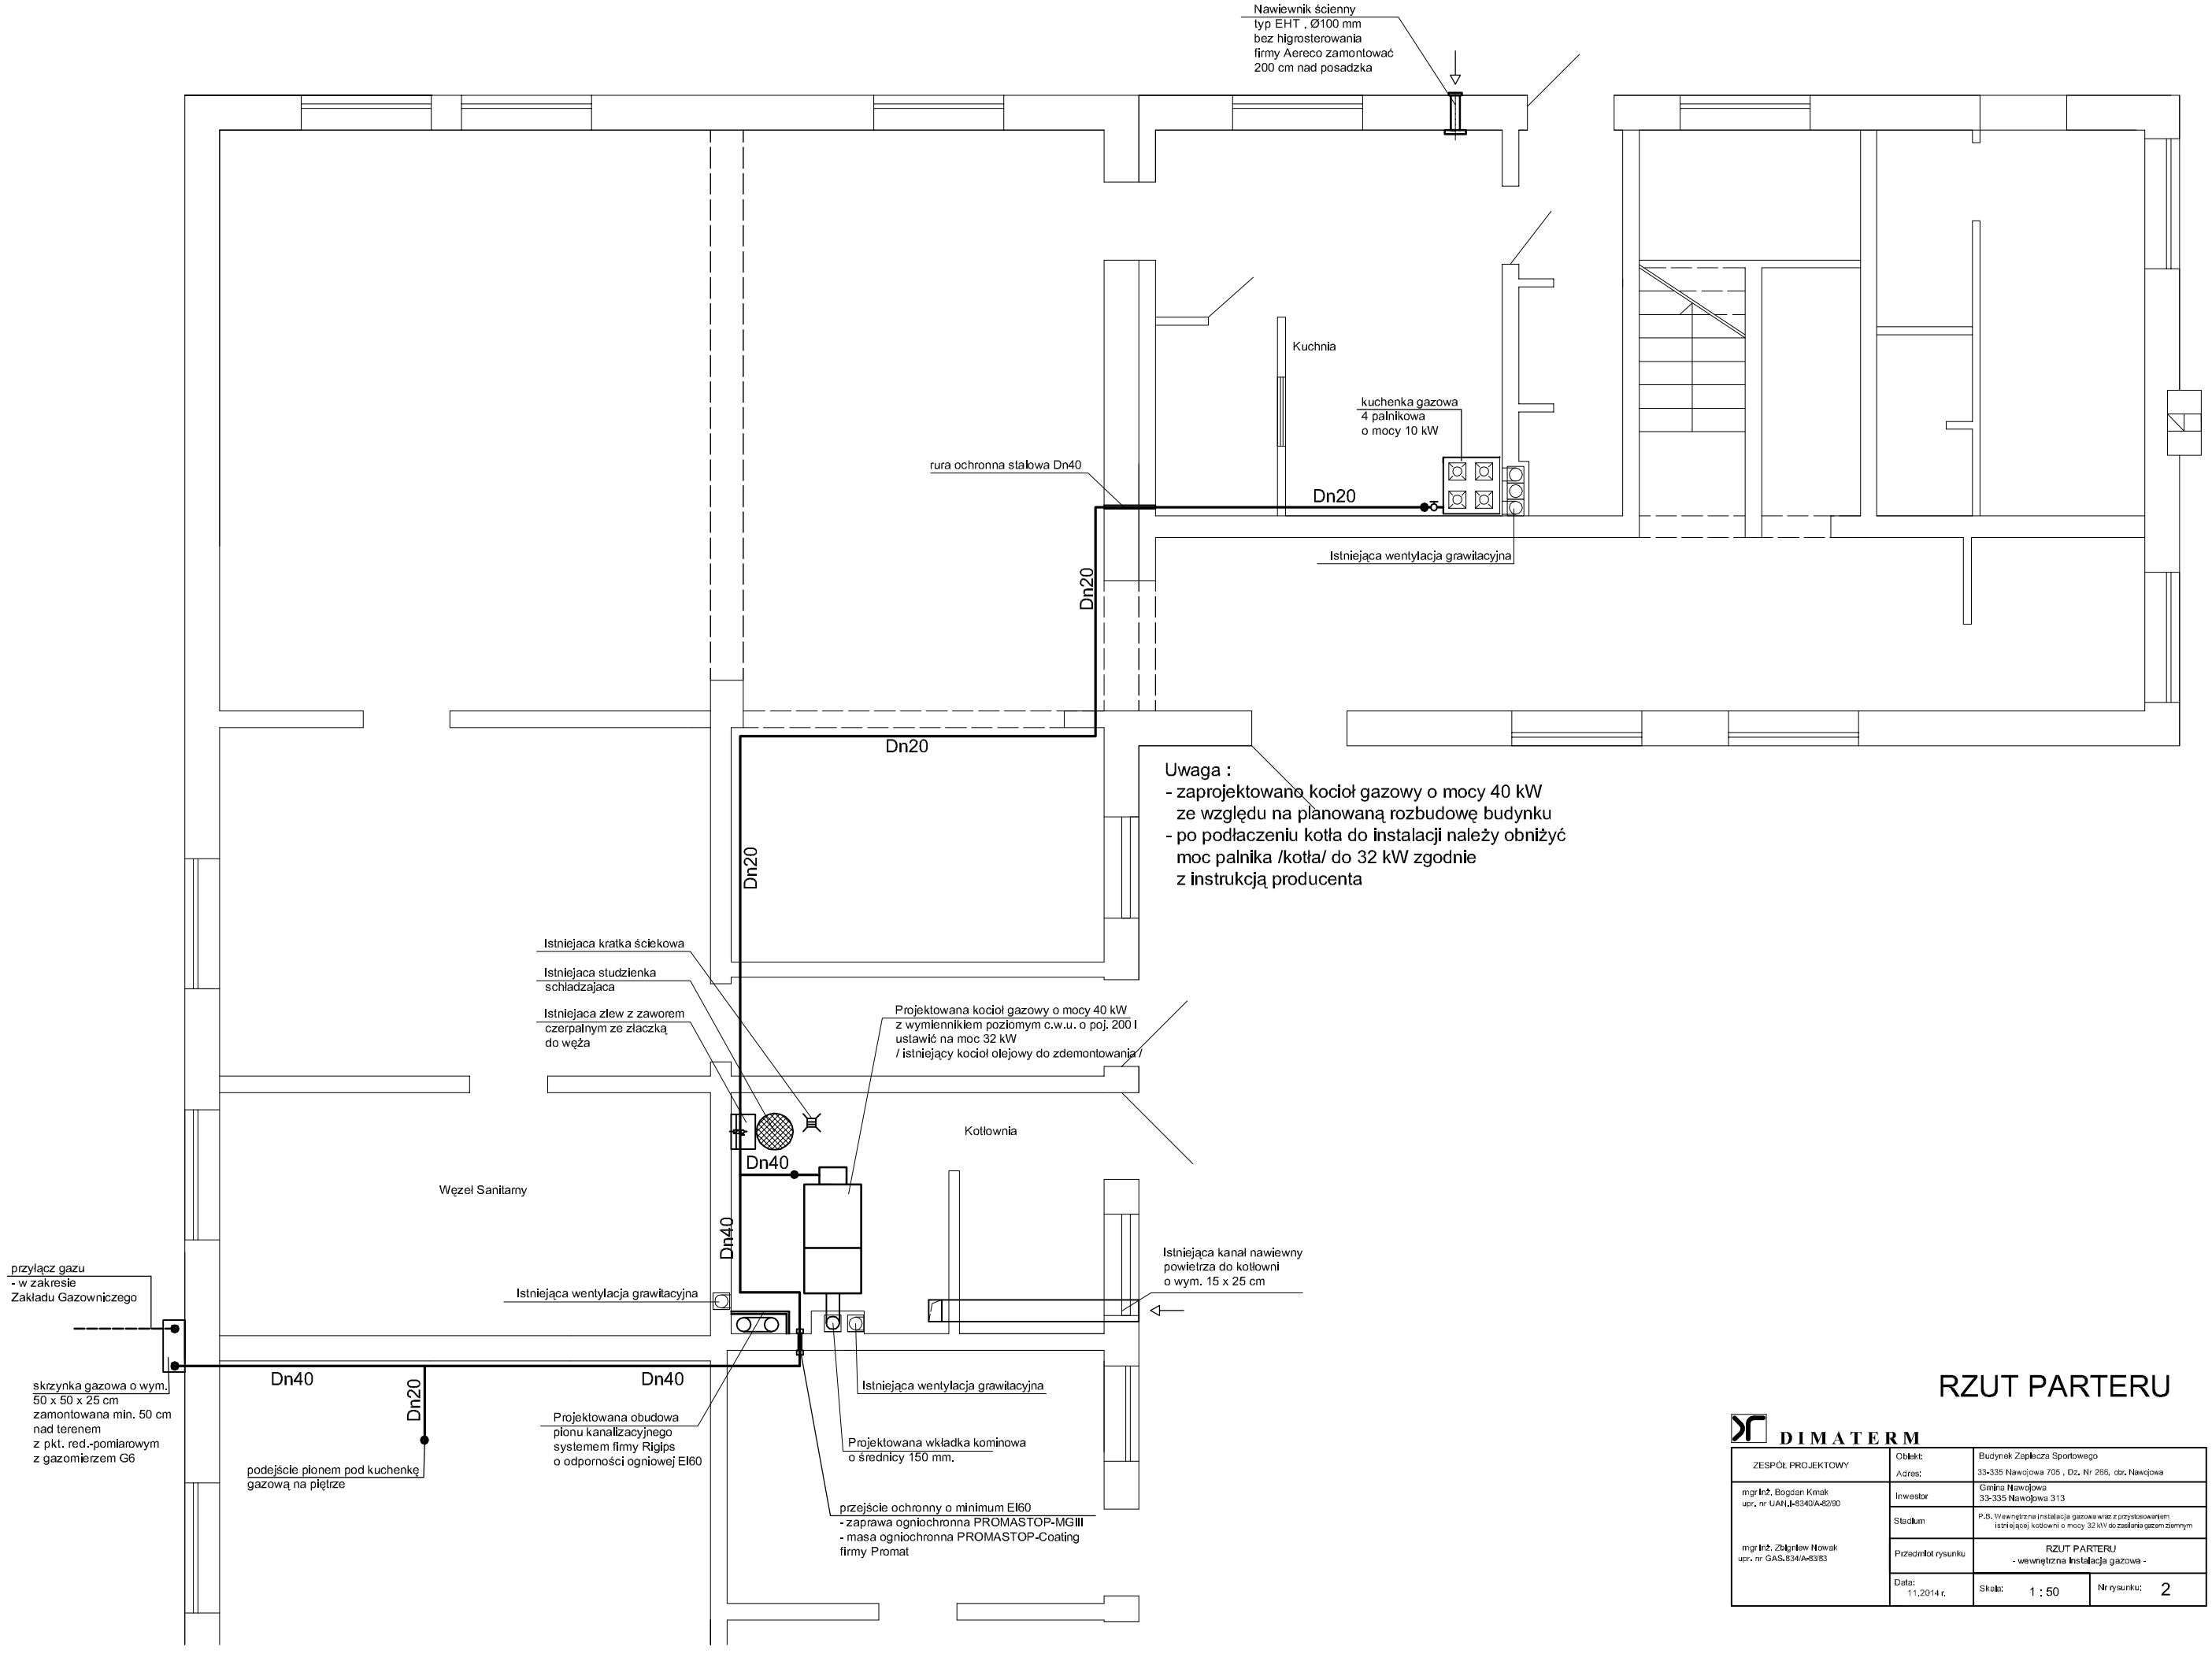

RZUT PARTERU

DIMATERM

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Obiekt:	Budynek Zaplecza Sportowego	
	Adres:	33-335 Nawojowa 705 , Dz. Nr 266, obr. Nawojowa	
mgr Inż. Bogdan Kmak upr. nr UAN.-8340/A-82/80	Inwestor	Gmina Nawojowa 33-335 Nawojowa 313	
	Stadium	P.B. Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z przystosowaniem istniejącej kotłowni o mocy 32 kW do zasilania gazem ziemnym	
mgr Inż. Zbigniew Nowak upr. nr GAS-834/A-83/83	Przedmiot rysunku	RZUT PARTERU - wewnętrzna instalacja gazowa -	
	Data: 11.2014 r.	Skala: 1 : 50	Nr rysunku: 2